

Stavba
Rozhodnutí - R

OKRESNÍ ÚŘAD Jindřichův Hradec

referát životního prostředí

Adresa: Janderova 147, 377 36 Jindřichův Hradec II

Telefon: ústředna - 0331/350 911 fax: 0331/231 75

zn. ŽP 5536/6990/5984/7665/98 - 586 No v J. Hradci 14.12.1998

22. 12. 1998

čhp. 4-14-01-065

CO: SVP 321, okr. 209, kopie rozhodnutí 6.1.1999
23.12.1998

Věc: Změna ochranné pásma I. stupně vodárenské nádrže Landštejn

R O Z H O D N U T Í

Referát životního prostředí Okresního úřadu v J. Hradci jako příslušný vodohospodářský orgán dle § 2 zák. č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů na návrh vlastníka vodárenské nádrže Landštejn a.s. Povodí Moravy Brno, dle § 19 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů

m ě n í

ochranné pásma I. stupně vodárenské nádrže Landštejn, stanovené rozhodnutím JČKNV odboru VLHZ Č. Budějovice pod zn. 2490/93 - vl. 3956/85-235/Bab ze dne 23.3.1995 takto:

a) rozsah ochranného pásma I. stupně:

hranice ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Landštejn je vedena po vnější (vzdušné) straně koruny hráze, pokračuje po levém břehu zalesněným územím po lesní cestě, kde probíhá po hranicích lesních dílů 337C, 337A, 336D. Na konci vzdutí sleduje vzdálenost 300 m po přítoku od zátopové čáry a pokračuje po pravém břehu lesní cestou až po rybníky Jalovec a Punčoška po hranicích lesních dílů 316B a 316C. Od rybníka Punčoška pokračuje hranice po polní cestě Landštejn - Vitiněves, kterou opouští po 400 m a sleduje hranici lesního porostu po hranicích lesních dílů 340A až k úzké polní cestě, po které pokračuje směrem k Landštejnu až zpět k místní komunikaci. Dále k zahradě domu p.č. 25 a pod plotem zahrad stavení p.č. 25 a p.č. 23 k.ú. Vitiněves v osadě Landštejn až k užívané lesní cestě, kterou probíhá po spádnici zpět ke koruně hráze. Hranice ochranného pásma I. stupně je vyznačena v mapě o měřítku 1:2880, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Vyznačení ochranného pásma: hranice ochranného pásma I. stupně budou v terénu osazeny výstražnými tabulemi s textem: "I. ochranné pásma vodárenské nádrže - vstup zakázán."

Pozemky dotčené ochranným pásmem I. stupně:

p.č. dle KN: - 1945/4, 1818/2, 1895, 1925/4, 2590/4, 2597/9, 2580/2, 2596 k.ú. Staré Město pod Landštejnem
- 549/2, 558, 631/1, 632, 634/2, 634/1, 647, 664/5, 643, 641, 664/2, 560/1, 598, 84 4/3, 844/5, 600 k.ú. Pomezí
- 630, 659/1, 659/2, 665, 905/1, 672/2, 725, 736/2, 731, 729/1, 741, 740/1, 828, 926 k.ú. Vitiněves
- 1690, 1691 k.ú. Stálkov

b) režim hospodaření v ochranném pásmu I. stupně:

1. Vstup do ochranného pásma I. stupně (dále OP) vodárenské nádrže Landštejn, včetně vstupu do zátopy, která je součástí tohoto OP 1. stupně, je dovolen pouze oprávněným osobám. Těmito osobami jsou pracovníci Povodí Moravy a.s., kteří v rámci plnění svých pracovních úkolů vykonávají činnost související s údržbou a provozem vodárenské nádrže Landštejn, kontrolní orgány, kterým kontrolní činnost v OP vyplývá z platných právních předpisů, popř. ty právnické či fyzické osoby, které byly k výkonu činnosti v OP 1. stupně zmocněny Povodím Moravy a.s..

Zmocnit jiné právnické nebo fyzické osoby k výkonu činností v OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn je možné jen na základě písemného povolení v němž musí být uveden rozsah činnosti a doba jejího trvání.

2. S majiteli a správci lesa v OP 1. stupně bude o podmínkách vstupu uzavřena samostatná dohoda. Osoby s povoleným vstupem do OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn budou poučeny o ochranném režimu tohoto pásma. Před výkonem dohodnuté činnosti jsou povinni svou přítomnost v OP 1. stupně předem ohlásit vedoucímu hráznému. Vedoucí hrázný povede o vstupech do OP 1. stupně evidenci, kterou je povinen předložit, bude-li k tomu správními orgány vyzván.

3. Na území OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn není dovoleno provozovat sportovní rybaření.

4. Účelové rybářské hospodaření na nádrži zajišťuje Povodí Moravy a.s. Brno, dle platného plánu hospodaření. Přikrmování ryb na nádrži je zakázáno.

5. Provozování rekreace v OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn je zakázáno. V OP 1. stupně je zákaz provozování vodních sportů.

6. Za účelem provozování a údržby vodárenské nádrže Landštejn se povoluje zřízení kotviště s 1 motorovým a 2 nemotorovými čluny.

7. Technologická zařízení a mechanizační prostředky je provozovatel vodárenské nádrže Landštejn používat tak, aby při provozu a údržbě vodního díla nebyla ohrožena nebo zhoršena zdravotní nezávadnost nebo jakost vody v nádrži. Povodí Moravy a.s. jako provozovatel, zajistí bezpečnou manipulaci s PHM, nátěrovými a mazacími hmotami, popř. dalšími látkami škodlivými vodám, je-li jejich použití spojeno s provozem vodního díla.

8. Použití látek ohrožujících zdravotní nezávadnost nebo jakost vod je při zimní údržbě v OP 1. stupně, včetně údržby technologických zařízení zakázáno.

9. Provozovatel vodárenské nádrže Landštejn musí mít trvale k dispozici asanační prostředky k likvidaci ropné havárie.

10. Výkon práva myslivosti na území OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn včetně zátopy je zakázán s výjimkou dohledávky či dosledu postřelené zvěře. V OP 1 stupně je zakázáno provádět vyvrhování zvěře, budovat myslivecká zařízení včetně volných krmelišť pro zvěř.

11. V případě potřeby (např. mimořádná opatření proti vzteklině, přemnožení zvěře apod.) z důvodu ochrany jakosti vody, požádá Povodí Moravy, a.s. prostřednictvím okresního úřadu, referátu životního prostředí, myslivecký subjekt, vykonávající právo myslivosti v přilehlém OP 2. stupně o jednorázový zásah. Mimořádný zásah musí být předem odsouhlasen příslušným vodohospodářským orgánem, který stanoví podmínky zásahu.

12. Případný vstup do OP 1. stupně v návaznosti na výkon práva myslivosti v OP 2. stupně (dohledávka postřelené zvěře apod.) se řídí ustanoveními č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí.

13. Použití chemických látek v zájmu ochrany jakosti vody v nádrži lze provádět jen výjimečně na základě požadavku provozovatel úpravny surové vody z nádrže Landštejn, po předchozím odsouhlasení referátu ŽP OkÚ J. Hradec.

14. Přelet zemědělských letadel přes území OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn je zakázán.

15. Lesní cesty vedoucí do OP 1. stupně zůstanou na hranici OP 1. stupně opatřeny uzamykatelnými závory a informativní tabulí o OP 1. stupně.

16. V OP 1. stupně jsou zakázány veškeré stavební práce, meliorační zásahy a použití chemických prostředků k ochraně rostlin, stromů nebo hubení škůdců.

17. Ochranu lesních kultur proti buření lze provádět pouze mechanicky ošlapáváním. Vyžínání je přípustné pouze v těch případech, kdy je zaručeno, že se odumřelá rostlinná biomasa nedostane do vodárenské nádrže nebo toku.

18. Při výchovných a obnovných těžbách v OP 1. stupně může vlastník (nájemce) lesa vytěženou biomasu včetně těžebných zbytků ponechat v Op 1 stupně a to ve vzdálenosti minimálně 50 m od hladiny nádrže. Na území vzdáleném minimálně 50 m od hladiny nádrže je také možné provádět pálení klestu. Při přibližování dříví je nutno upřednostňovat lanovky, lanové systémy a koňské potahy.

19. Lesní cesty a přibližovací linky je vlastník (nájemce) lesa povinen zabezpečovat tak, aby nedošlo k případné erozi a případnému odtoku do vodní nádrže nebo přítoku do ní.

20. V OP 1 je zakázáno klučit pařezy, budovat stavby, skladiště materiálu, lesní školky a nezpevněné lesní cesty.

21. Vjíždět do OP 1. stupně těžkými mechanizačními prostředky je zakázáno. Ve vyjímečných, odůvodněných případech lze použít přibližovací techniku, která musí být v řádném technickém stavu s maximálním ekologickým zabezpečením (ekologické náplně, vany proti úkapům ropných látek, prostředky pro případ likvidace ropné havárie odpovídající množství náplně mechanismu). Konkrétní případy budou předem dohodnuty s přímým správcem nádrže, tj. provozním střediskem a.s. Povodí Moravy v Dačicích, které prověří technický stav mechanismu. Zjištěné nedostatky musí být před vjezdem do OP 1. stupně odstraněny, jinak nesmí být vjezd do OP 1. stupně povolen.

22. V OP 1. stupně je zakázáno provádět opravy mechanismů a jejich čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat nebo odkládat jakéko-li odpadky.

23. V OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn je zakázáno těžit zemní hmoty (kámen, písek, rašelinu apod., skladovat a používat trhaviny.

24. Na území OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn je zákaz parkování vozidel a jiných mechanizačních prostředků.

c) změna ochranného pásma I. stupně se uděluje za splnění těchto podmínek a povinností:

1. V termínu do 31.5.1999 zajistí Klub českých turistů přeložení modré a žluté turisticky značené trasy od potoka Pstruhovec tak, aby nezasahovaly do OP 1. stupně. Všechny turistické značky v OP 1. stupně budou zrušeny.

2. V termínu do 31.12.2000 zajistí a.s. Povodí Moravy a.s. Brno odkoupení rekreační chaty na pozemku p.č. 741 k.ú. Vitiněves a její odstranění z OP 1. stupně.

3. Oznamovací výstražné tabule na hranicích OP 1. stupně osadí provozovatel vodárenské nádrže v termínu do 31.5.199.

4. V termínu do 30.6.1999 zajistí provozovatel vodárenské nádrže oplocení hranice OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn v úseku pod rybníkem Punčoška v délce 220 m.

5. "Dohoda o podmínkách vstupu do OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn" pro konkrétní pracovníky st.p. Lesy ČR bude předložena k odsouhlasení zdejšímu referátu.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti vlastníka a provozovatele vodárenské nádrže Landštejn Povodí Moravy a.s. Brno ze dne 3.9.1998 a po doplnění o chybějící náležitosti ve věci vydání změny ochranného pásma I. stupně vodárenské nádrže Landštejn, zahájil zdejší referát dle § 14 zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve

vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů vodoprávní řízení se svolání ústního jednání na den 17.11.1998. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo zveřejněno veřejnými vyhláškami v obci Staré Město pod Landštejnem, místní části Pomezí, Vitiněves, Ve Slavonicích a místní části Stálkov a na veřejné tabuli OkÚ J. Hradec.

V rámci jednání byly podrobně probrány jednotlivé body návrhu režimu hospodaření v ochranném pásmu 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn.

Ze strany st.p. Lesy ČR byla v rámci jednání vznesena připomínka týkající se povolení vstupu do OP 1. stupně bez předchozího nahlášení hráznému pro lesní správce, zástupce lesního správce a příslušné revírnický. Požadavek st.p. Lesy ČR provozovatel nádrže akceptuje s tím, že podrobnosti týkající se neohlášeného vstupu do OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn pro konkrétní pracovníky st.p. Lesy ČR, provoz Český Rudolec budou vyřešeny v rámci dohody, jak vyplývá z podmínky č. 2b) tohoto rozhodnutí. Připomínky týkající se nároků za náhradu za prokázané omezení a zvýšené náklady v OP 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn budou hrazeny a.s. Povodí Moravy Brno na základě znaleckých posudků.

Ostatní podstatné připomínky vznesené v rámci vodoprávního řízení byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.

Jelikož v rámci vodoprávního řízení nebyly ze strany dotčených organizací, orgánů státní správy a veřejnosti vzneseny žádné námitky, které by bránily vydání rozhodnutí o změně ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Landštejn, rozhodl zdejší referát, jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k ÚO MŽP ČR v Č. Budějovicích podáním u zdejšího referátu.

Vedoucí referátu ŽP

Ing. František Chmelík





Vyřizuje: Ing. Nováková


Příloha: situace s vyznačením OP 1. stupně v měřítku 1:2880

Obdrží: D Povodí Moravy a.s., Dřevařská 11, Brno
D Pozemkový fond ČR, ÚP J. Hradec
D Lesy České republiky st.p., Přemyslova 1106,
501 68 Hradec Králové 8
D Obec Staré Město pod Landštejnem
D Lesy Český Rudolec a.s., Český Rudolec
D Ing. Libor Doležal, V. Talicha 811/25,
370 05 České Budějovice
D Klub českých turistů, Archeologická 2256
155 00 Praha 5 - Lužiny
D Město Slavonice
D Zbyněk Pavézka, Landštejn 11, Staré Město pod
Landštejnem
D Vlastislav Lexa, Kosky 81, Hamr

Na vědomí: OHS J. Hradec
Povodí Moravy a.s., Antonínská 74/II, Dačice
OkÚ, referát ŽP - OP, ZPF, LPF, myslivost
MěÚ, stavební úřad, Nová Bystřice
Lesy České republiky st.p., lesní správa Český Rudolec
MěÚ, stavební úřad, Slavonice
Policie ČR, odd. Pohraniční policie,
Staré Město pod Landštejnem

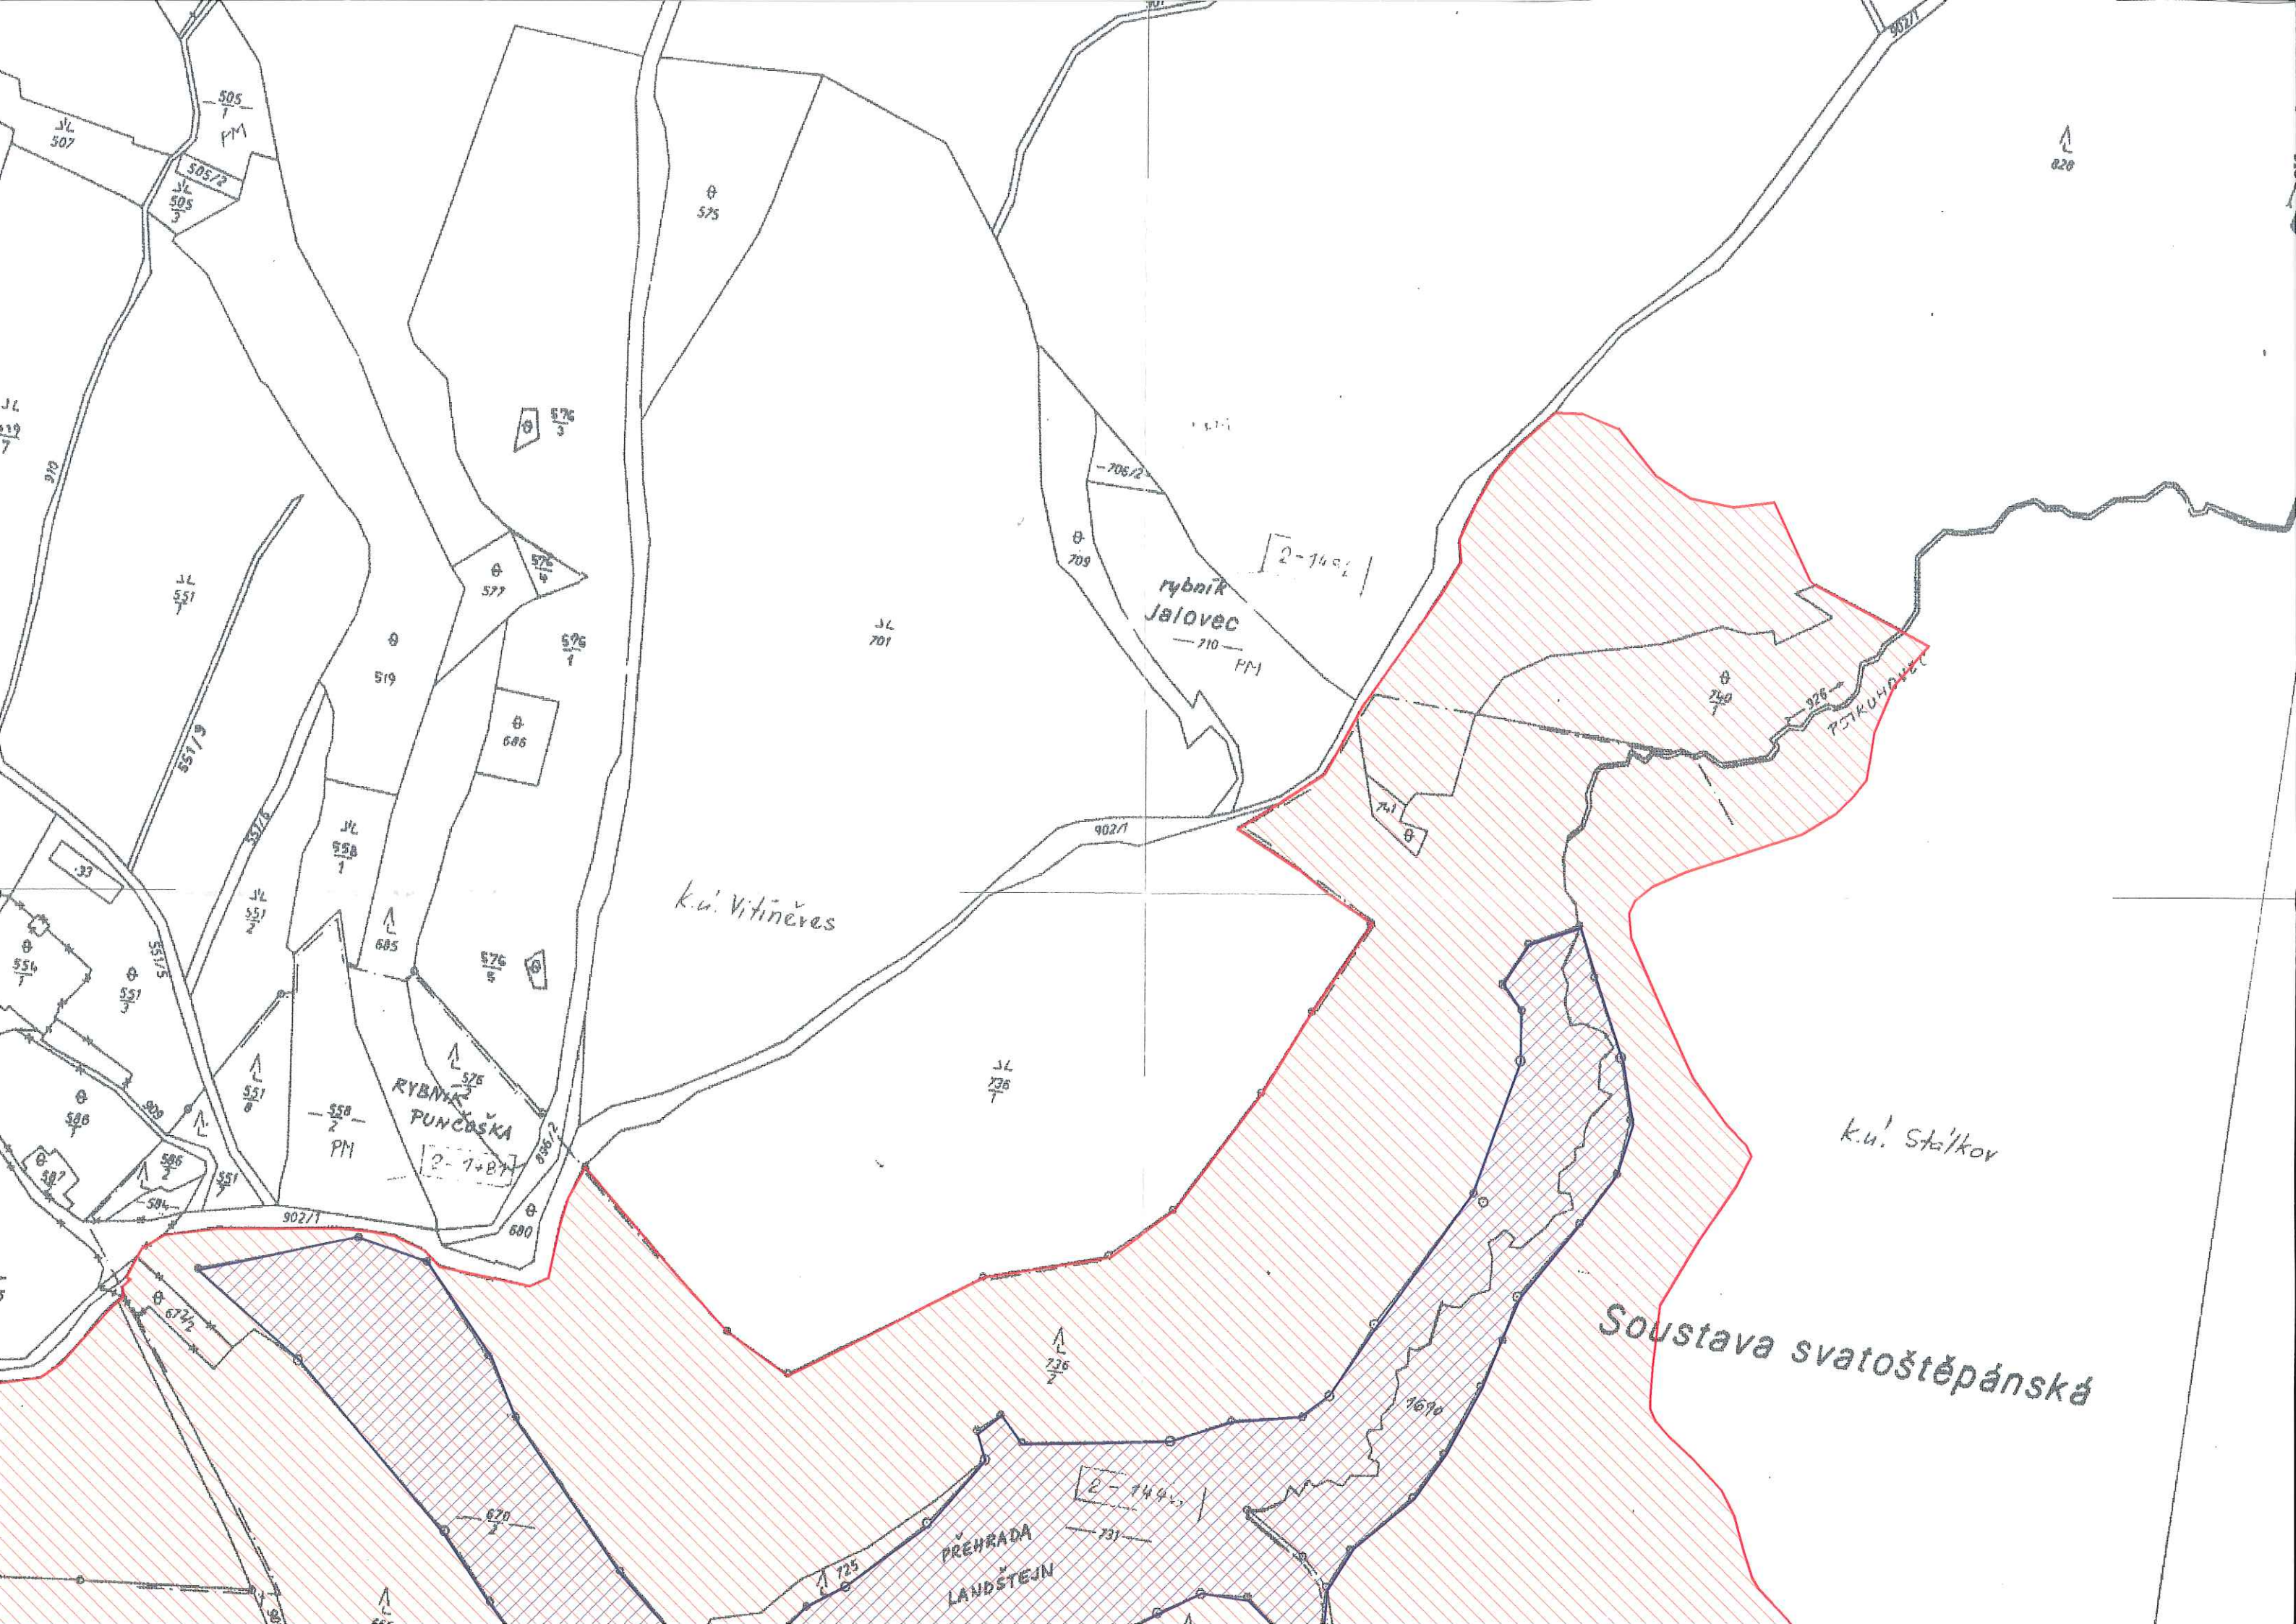

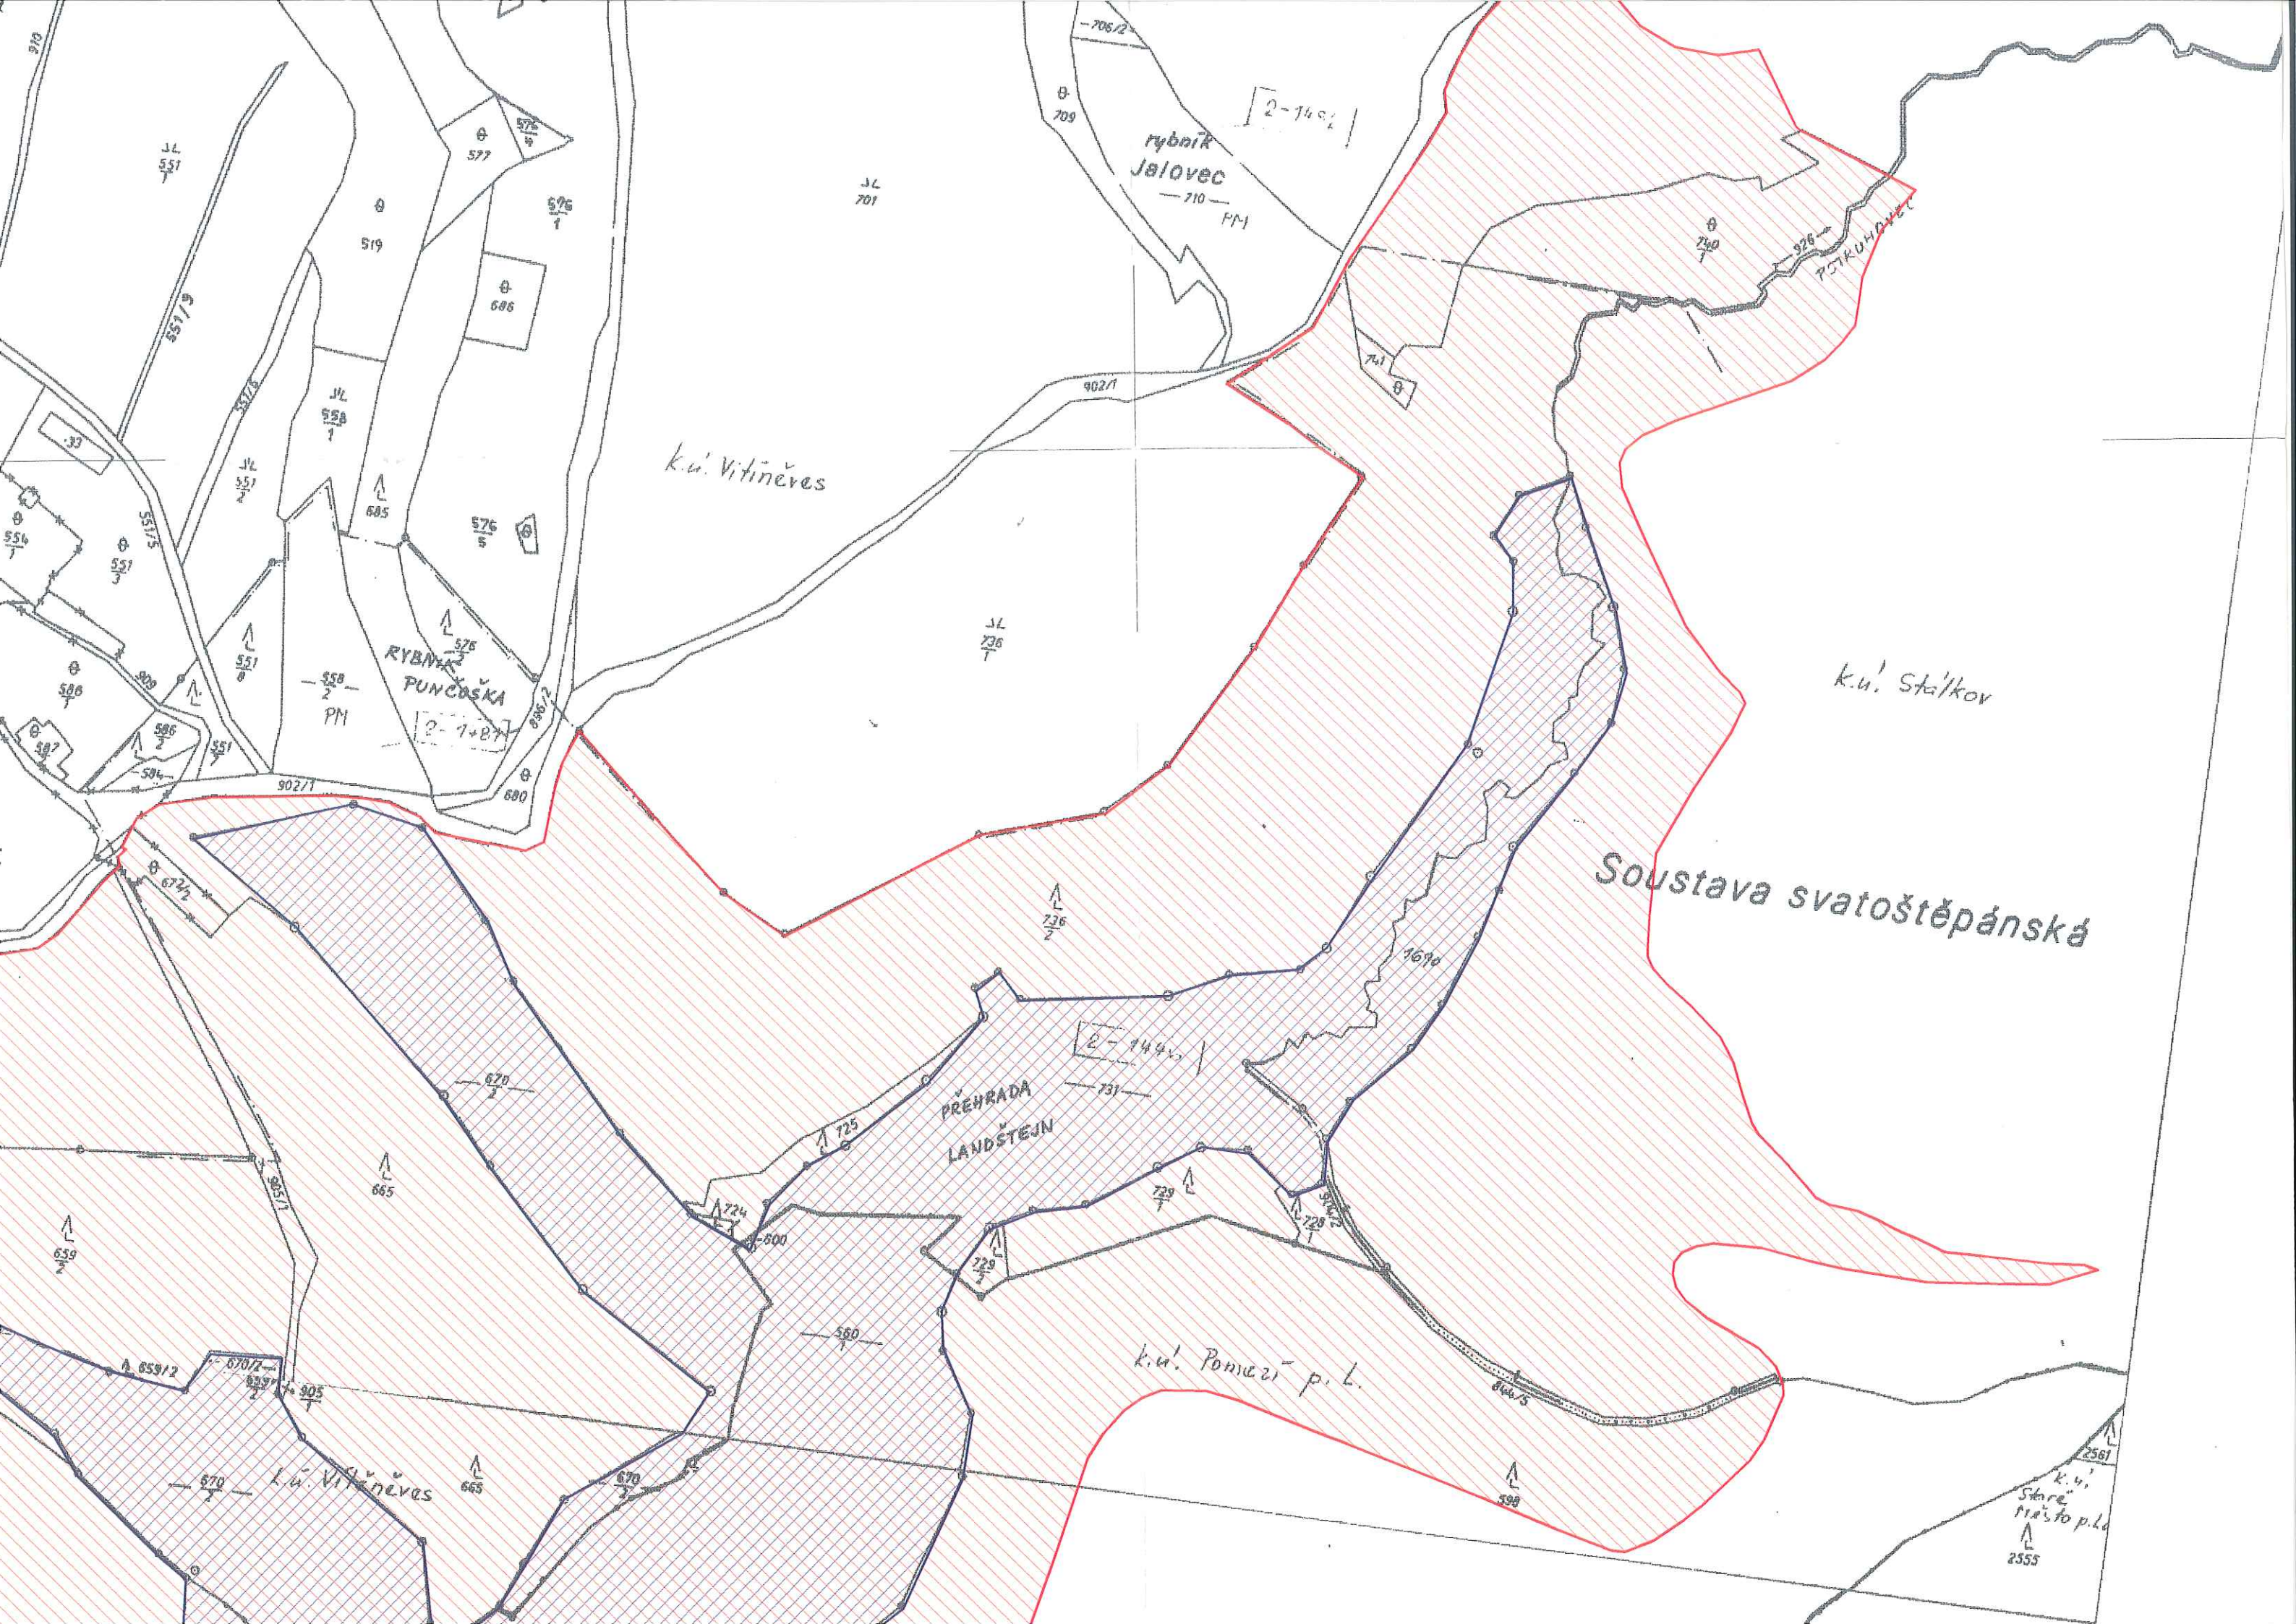

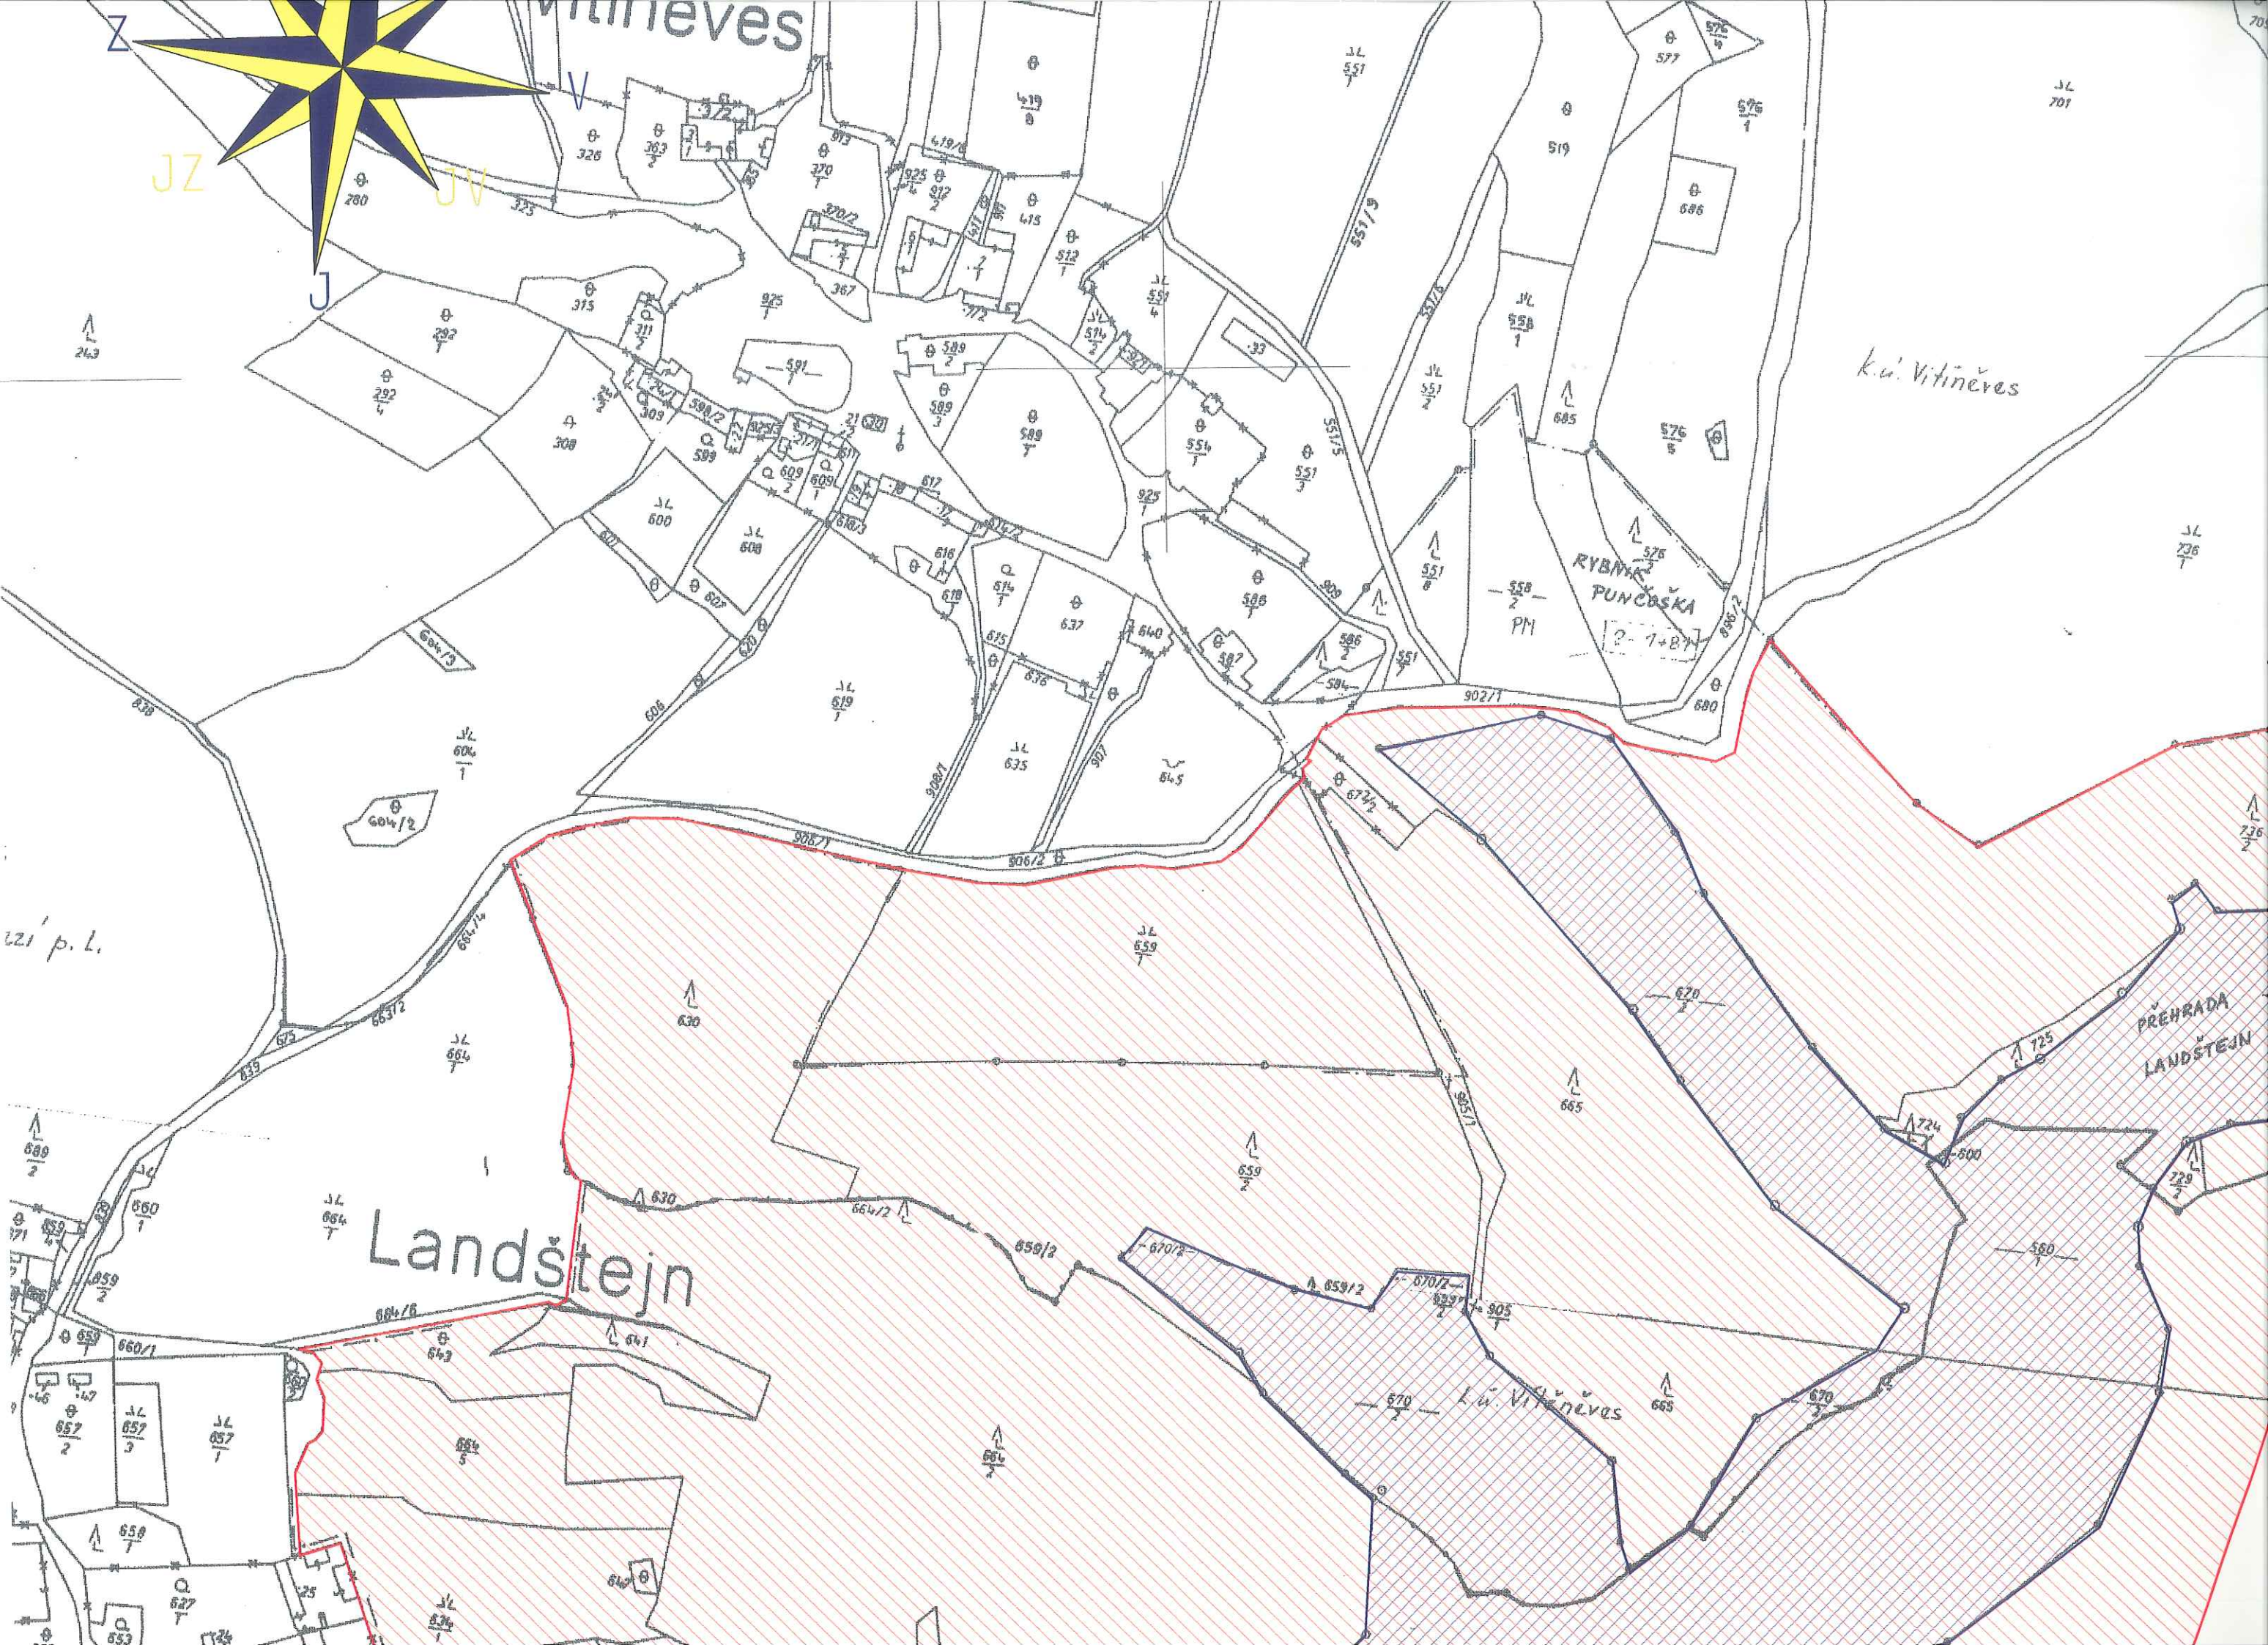

Vitiněves


k.ú. Vitiněves


RYBNÁ PUNČOVSKÁ

Landštejn

PŘEHRAA
LANDŠTEJN

k.ú. Vitiněves

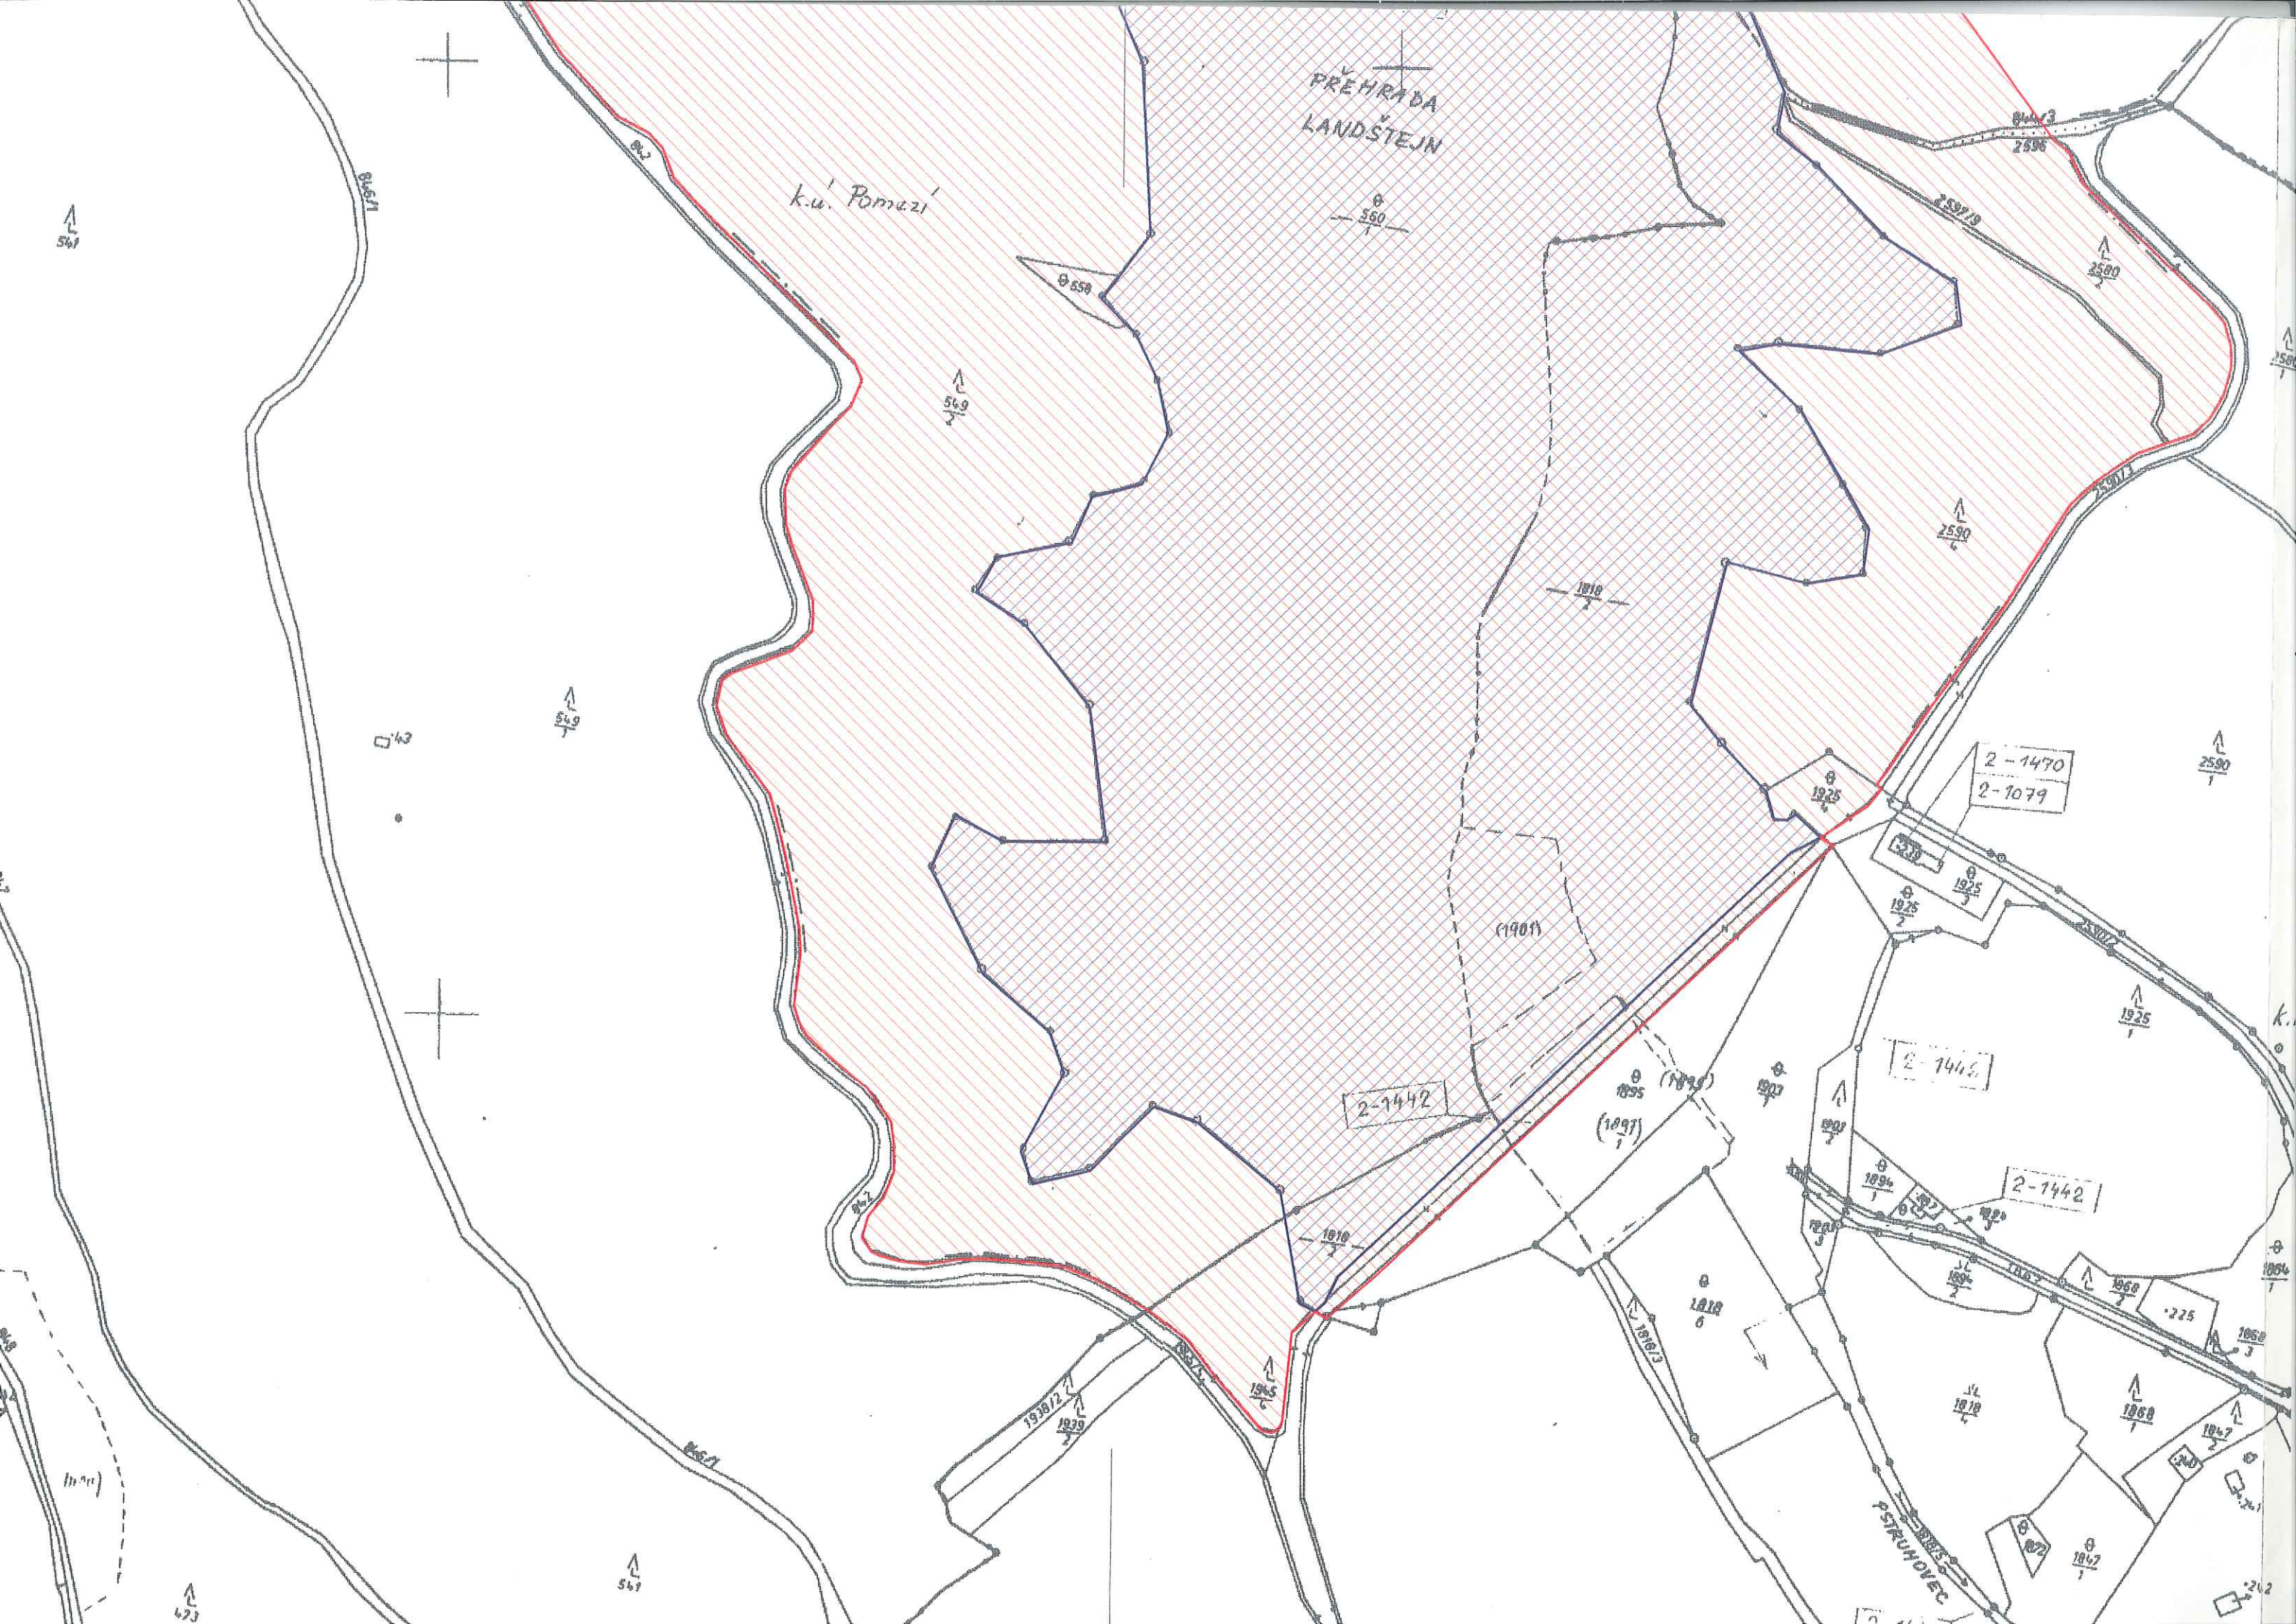

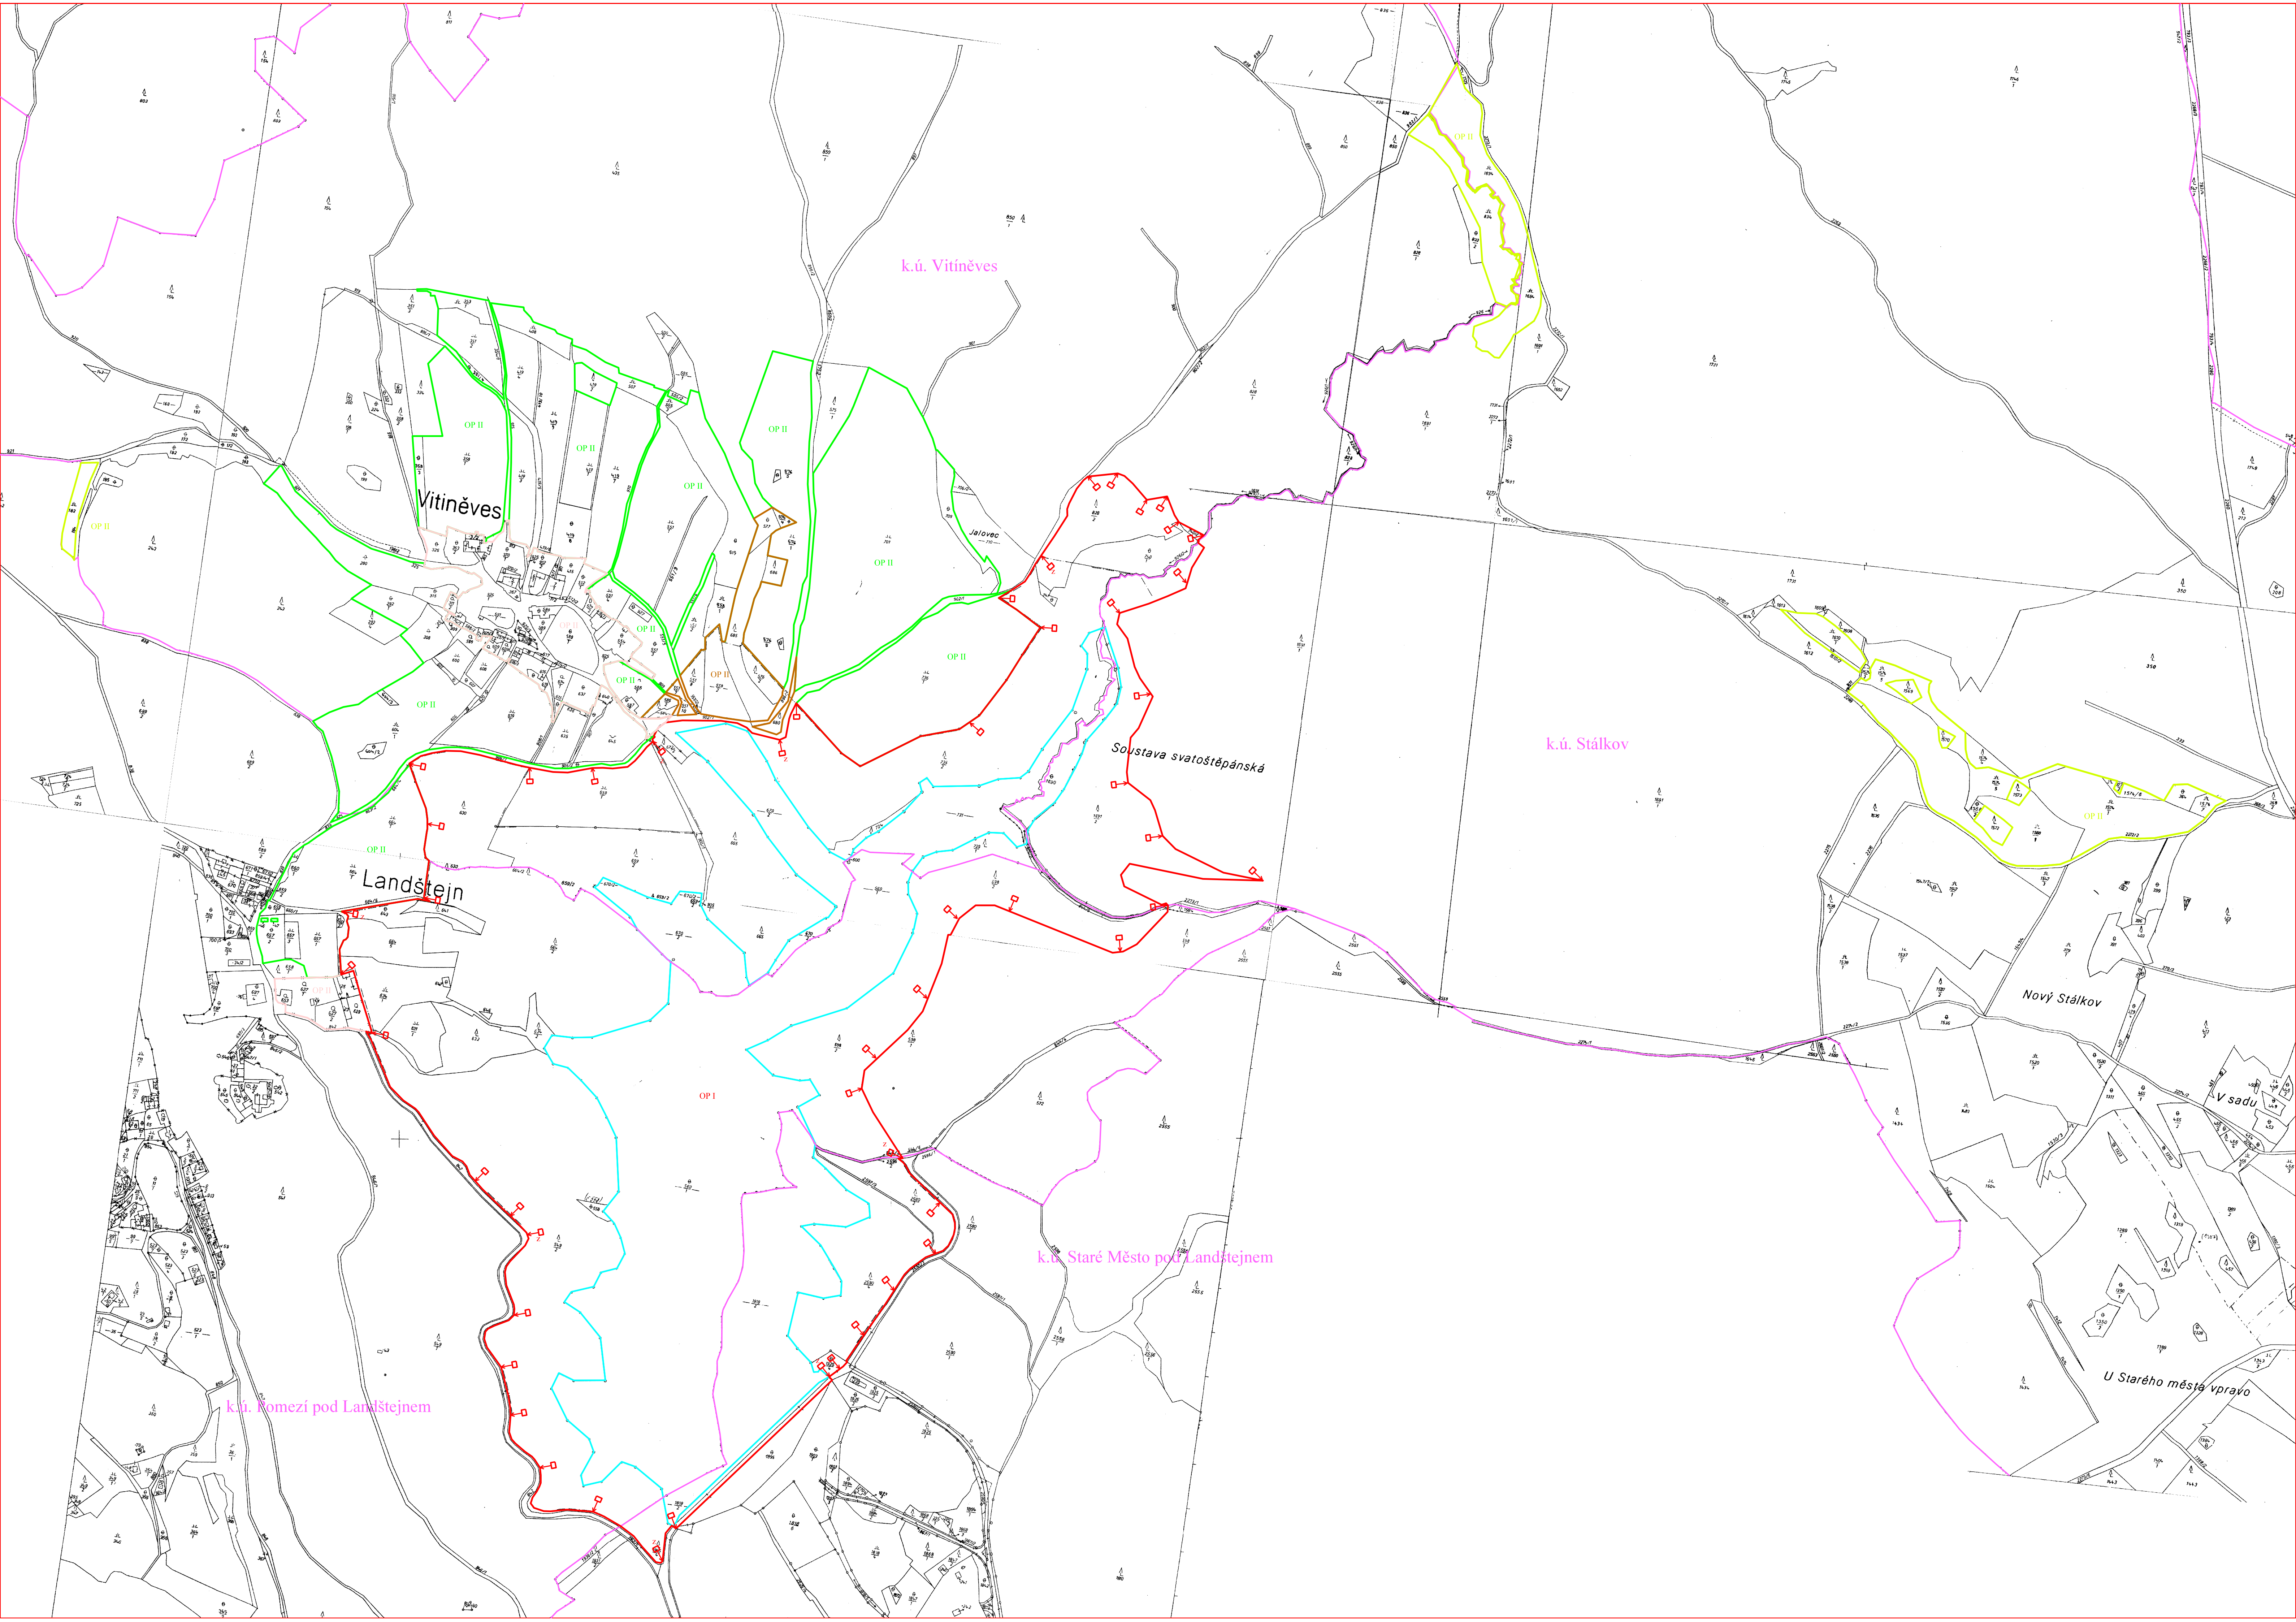

k.ú. Vitiněves

Vitiněves

Landštejn

Soustava svatoštěpánská

k.ú. Stálkov

Nový Stálkov

V sadu

U Starého města vpravo

k.ú. Staré Město pod Landštejnem

k.ú. Pomezí pod Landštejnem